

ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

OZNACZENIA


- ISTNIEJĄCE PRZEWODY WODY ZIMNEJ
- ISTNIEJĄCE PRZEWODY INSTALACJI HYDRANTOWEJ
- NOWE PRZEWODY INSTALACJI WODY ZIMNEJ DO PODŁĄCZENIA NOWYCH HYDRANTÓW
- NOWE PRZEWODY INSTALACJI WODY ZIMNEJ DN25 DO PRZEŁĄCZENIA MIESZKANIA
- HP-25

hydrant wewnętrzny 25 z węzem półsftywnym typ - HW-25N-30 SLIM GREEN
- HP-25

hydrant wewnętrzny 25 z węzem półsftywnym typ - HW-25N-30-UN MINIMALNY

BUDYNEK INTERNATU

BUDYNEK KUCHNI I STOLÓWKI

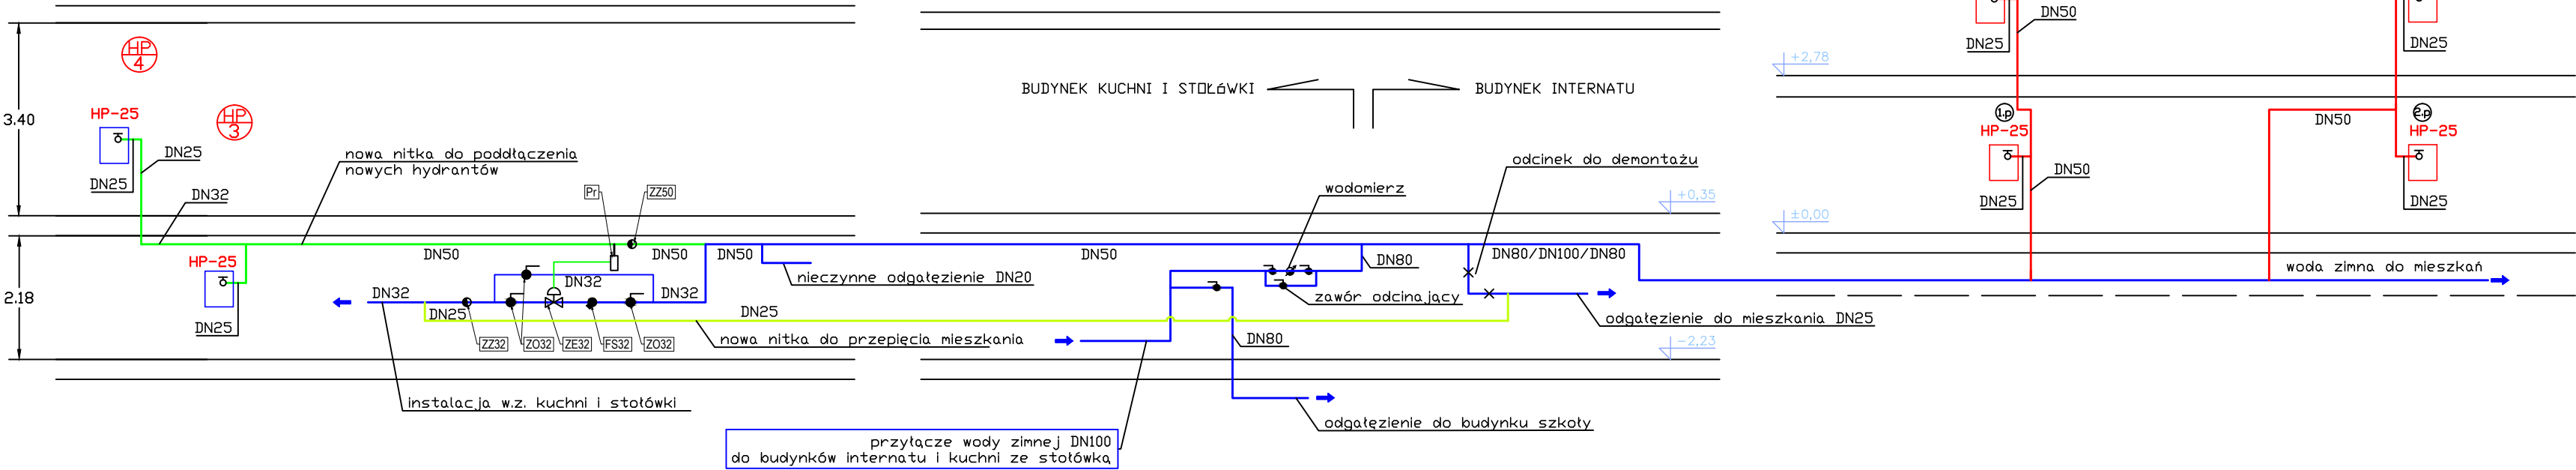

<div><div></div><div><div>Biurowie Projektowe "NOWA BRAMA"</div><div>76-200.SŁUPSKI ul. Solskiego 16C/2</div><div>Tel./Fax (59) 842-45-53</div><div>KOM. 0-805-231-010</div><div>EMAIL: NOWABRAMA@POST.PL</div></div></div>	Jednostka projektowa:	Projekt:	Branża:		AUTOR:	PODPIS:	Tytuł rysunku:	Data:	FORMAT:
	ANALIZA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE WYMAGAŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DLA BUDYNKU INTERNATU TL W WARCINIE		sanitarna	mgr inż. VIOLETTA KURDEJ nr ewiden. upr. bud. BK.IIF 7342/468/98 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod., kan., ciepł., went. i grz.			Rozwinięcie instalacji wodociągowej	06.12.2018	—
	Inwestor: Technikum Leśne w Warcinie		Faza:			PODPIS:		Skala:	Nr. rys:
			projekt-zad.7					schemat	S6